


→ Station de pompage

Remplacement de l'unité de chloration

GAMACHES (80)

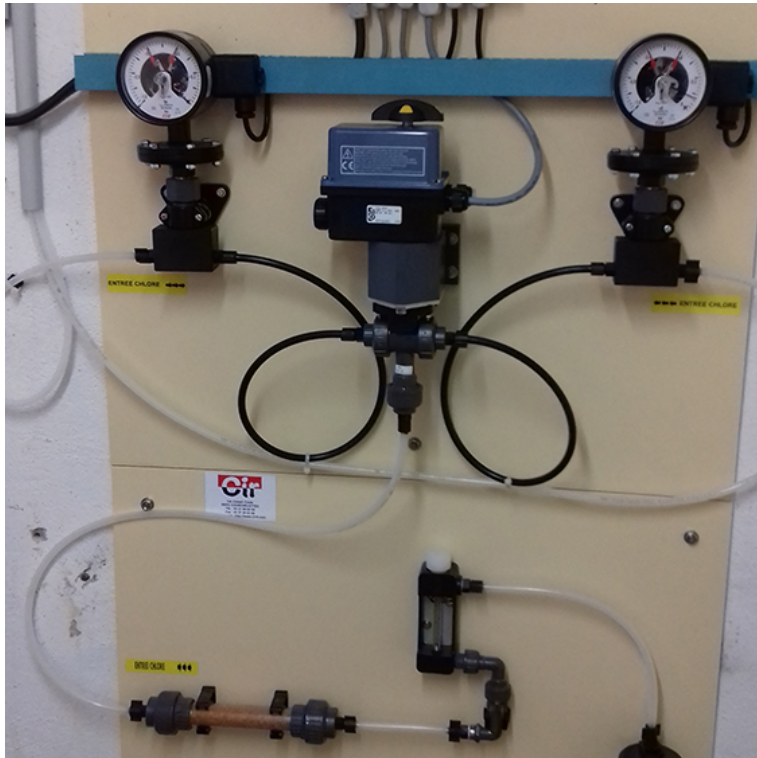

ANNÉE DE LIVRAISON → 2017


→ MISSION / DESCRIPTION

Modification de l'unité au bioxyde de chlore par du chlore gazeux

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Installation d'une pompe de chloration en parallèle de la conduite principale
- Installation d'un panneau complet de chloration (chloromètre sur bouteille, vacuostat, vanne motorisée 3 voies, coffret d'inversion, hydroéjecteur)
- Mise en place d'une armoire extérieure avec 2 bouteilles de chlore
- Evacuation de l'ancienne installation comprenant les cuves de stockage d'acide chlorydrique et de chlorite de sodium

TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT
 DÉPOLLUTION
 DÉSAMANTAGE
 DÉCONSTRUCTION
DÉCHETS
EAU




→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : Station d'épuration / refoulement

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ SURFACE : 100

→ MONTANT DES TRAVAUX : 15 000

→ M^e D'OUVRAGE : Commune de Gamaches